
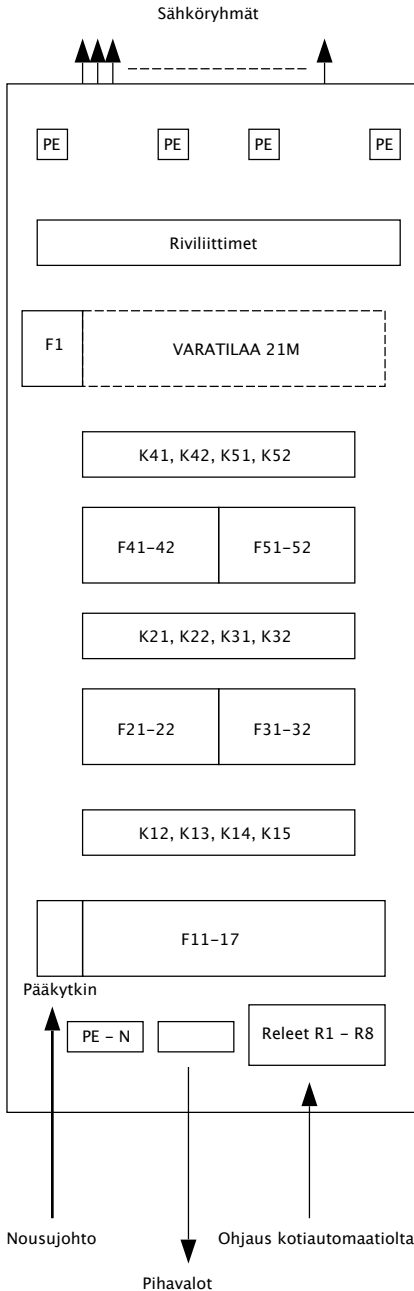
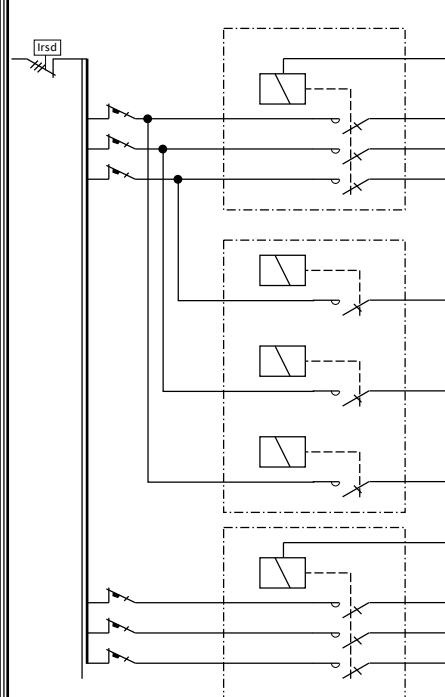
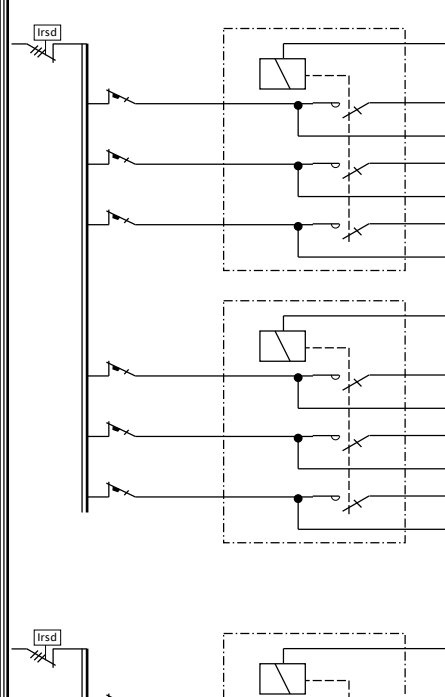


Yleiskaavio		
		RK Ryhmäkeskus
Tyyppi	SGA	Kohteen tiedot Projektin tunnus: Talo: Osoite: Paikkakunta:
Tuotenumero	xxxx	
Nimellisvirta (In)	50 A	
Nimellisjännite (Un)	400 V	LAYOUT -kaavio: 
Rakenne	IP20 Teräs, pinta-asennus	
Mitat (l x k x s)	520 x 1350 x 120	
Moduulitilavuus yhteensä	10x26 M	
Yleiskaavion sisältö: Sivu 1 Otsikkotaulu ja layout Sivu 2 Ryhmävarokkeet 1...22 Sivu 3 Ryhmävarokkeet 31...52 Sivu 4 Ohjauspiirit Sivu 5		
 Valmistaja: SELEGA TUOTE OY Normit: EN 61439-3 www.selega.com		
Valmistettu:	pp.kk.vvvv	
Muutokset:		
Päiväys:		
Tekijä:		
Projekti:		

Yleiskaavio	Nro	Koje	(Johdon tunnus) Sähköryhmä	I/A	Johtotyyppi
			Pääkytkin 80A Nousujohto MK:lta		
	1.1		(MLP/VILP) Maa- / vesi-ilma -lämpöpumppu	C16	5 x 2.5 S
	1.2			C16	
	1.3			C16	
			Ovikellon teholähde 8Vac		KLM 2x0.8
	11.1		Ohjausjännite	C6	sivulle 4
	11.2		(TELE) Telelaitteet	C6	3 x 1.5 S
	11.3		(JK/PAK) Kylmälaitteet	C10	3 x 1.5 S
			sivulta 4		
	12	K12	(KIUAS) Sähkökiuas	3xC16	5 x 2.5 S
			sivulta 4		
	13	K13	(LIESI) Liesi / liesitaso, (UUNI) erillisuuni	3xC16	5 x 2.5 S
			sivulta 4		
	14.1		(IV/LTO) Ilmanvaihtokone	C16	3 x 2.5 S
	14.2		(HUIPP/LT) , Huippuimuri / Liesituuletin	C10	3 x 1.5 S
	14.3		(KONV) Puhallinkonvektorit	C10	3 x 1.5 S
			sivulta 4		
	15.1		(LVV) Lämminvesivaraaja	C10	3 x 1.5 S
	15.2		vuorotteluohjaus TARVITTAESSA	C10	3 x 1.5 S
	15.3			C10	3 x 1.5 S
	16.1		(JT) jakotukit	C10	3 x 1.5 S
	16.2		(xxx) varalla	C10	
	16.3		(xxx) varalla	C10	
	17.1		(xxx) varalla	C16	5 x 2.5 S
	17.2		(xxx) varalla	C16	
	17.3		(xxx) varalla	C16	
			Vikavirtasuojaja 20		
		K21	sivulta 4		
	21.1		(KE) Keittiön pistorasiat, kiinteä jännite	C16	
	21.2		(KE) Keittiön pistorasiat	C16	
	21.3		(APK) Astianpesukone	C16	
			sivulta 4		
	22.1		(PPK) Pyykinpesukone	C16	
	22.2		(KUIV) Kuivaus	C16	
	22.3		(KHH) Kodinhoitoh.pistorasia	C16	

Yleiskaavio	Nro	K	(Johdon tunnus) Sähköryhmä	I/A	Johtotyyppi
			Vikavirtasuojas 30		
		K31	sivulta 4		
	31.1		Valoryhmä / pihavaloryhmä C16	C10	3 x 2.5 S
	31.2		Valoryhmä / pihavaloryhmä C16	C10	3 x 2.5 S
	31.3		Valoryhmä / pihavaloryhmä C16	C10	3 x 2.5 S
		Rele 8	sivulta 4		
			Kohdevaloryhmä		3 x 1.5 S
		Rele 7	sivulta 4		
			Yleisvaloryhmä		3 x 1.5 S
		Rele 6	sivulta 4		
			Yövaloryhmä		3 x 1.5 S
			Vikavirtasuojas 40		
		K41	sivulta 4		
	41.1		Pistorasia tai valoryhmä ohjattu jännite C16	C10	4 x 1.5 S
			kiinteä jännite		
	41.2		Pistorasia tai valoryhmä ohjattu jännite C16	C10	4 x 1.5 S
			kiinteä jännite		
	41.3		Pistorasia tai valoryhmä ohjattu jännite C16	C10	4 x 1.5 S
			kiinteä jännite		
		K42	sivulta 4		
	42.1		Pistorasia tai valoryhmä ohjattu jännite C16	C10	4 x 1.5 S
			kiinteä jännite		
	42.2		Pistorasia tai valoryhmä ohjattu jännite C16	C10	4 x 1.5 S
			kiinteä jännite		
	42.3		Pistorasia tai valoryhmä ohjattu jännite C16	C10	4 x 1.5 S
			kiinteä jännite		
			Vikavirtasuojas 50		
		K51	sivulta 4		
	51.1		Pistorasia tai valoryhmä ohjattu jännite C16	C10	4 x 1.5 S
			kiinteä jännite		
	51.2		Pistorasia tai valoryhmä ohjattu jännite C16	C10	4 x 1.5 S
			kiinteä jännite		
	51.3		Pistorasia tai valoryhmä ohjattu jännite C16	C10	4 x 1.5 S
			kiinteä jännite		
		K52	sivulta 4		
	52.1		Pistorasia tai valoryhmä ohjattu jännite C16	C10	4 x 1.5 S
			kiinteä jännite		
	52.2		Pistorasia tai valoryhmä ohjattu jännite C16	C10	4 x 1.5 S
			kiinteä jännite		
	52.3		Pistorasia tai valoryhmä ohjattu jännite C16	C10	4 x 1.5 S
			kiinteä jännite		

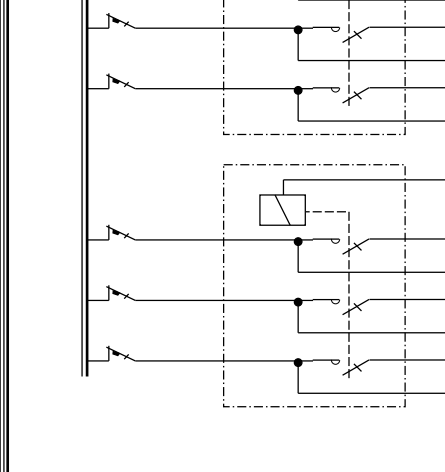